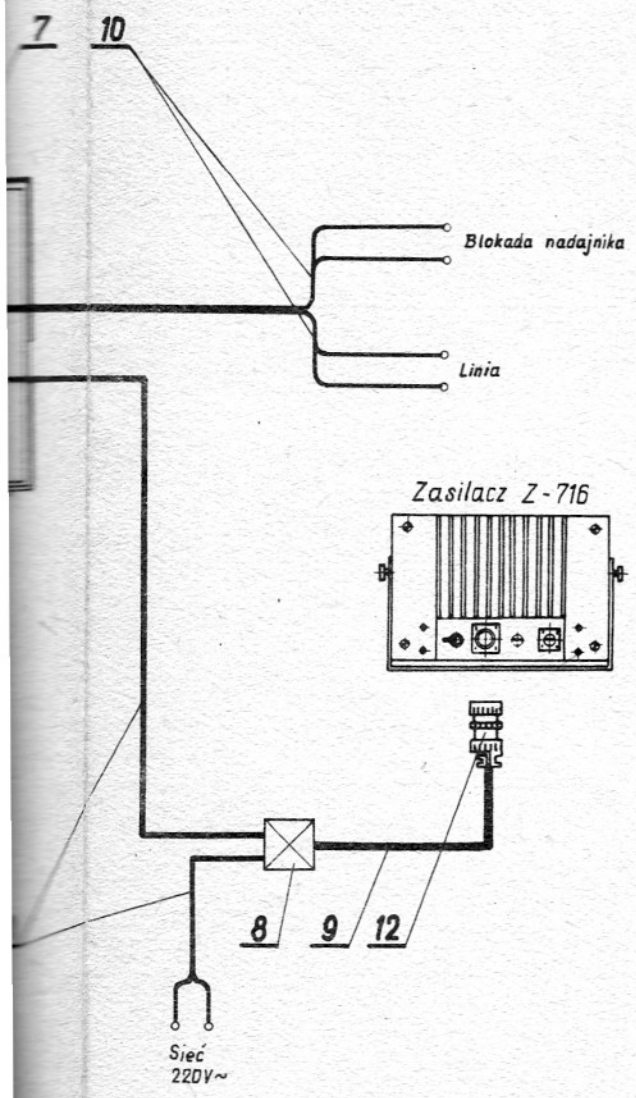


X	Przewód w.cz.	PN-64/T-90601	15	WL 50-0,96/2,95		
X	Zacisk uziemienia odbiornika		14			
X	Zacisk uziemienia obudowy	152.12.111	13			
X	Wtyk	K-207	12	SzP-14		
X	Przewód	PN-64/E-90132	11	LgY-S-6 mm²		
X	Przewód	PN-63/E-90103	10	OMY 2x1,5 mm²		
X	Przewód	PN-63/E-90103	9	OWY 4x1,5 mm²		
X	Gniazdo rozgałęźne	BN-66/3083-12	8	GRO-255 Ms		
X	Wtyk W2	P.62 45.000/1	7			
X	Gniazdo G2	P.62 40.000/1	6			
X	Wtyk W1	P.62.46.000/2	5			
X	Gniazdo G1	P.62 31.000/2	4			
X	Wtyk W3	WT-63/T-15/P-036	3	UC1-W2/R 10,4		
X	Gniazdo G3	WT-63/T-15/P-036	2	UC1-G2		
X	Odbiornik OK-106/4	WT-72/106/4	1			

Sztuk	Nazwa części (zespołu)	Nr normy lub rys.	Poz.	Materiał	Pokycie	Uwagi
4 3 2 1						

Nr zadany | Ilość wyd. | Nr karty rozkr. | Podpis | Data | Nr zadany | Ilość wyd. | Nr karty rozkr. | Podpis | Data | Znak etapu

Konstruował		Nazwa przedmiotu	Ciężar
Rysował		**Schemat instalacyjny OK-106/4**	
Sprawdził			
Kontr. konstr.			
Kontr. techn.			
Kontr. norm.			
Zatwierdził		Zastęp. rys. nr	Zastęp. zmian rys. nr

Wykonania	Podziałka		Nr rys.	Arkusz
		RADMOR GDYNIA	**SHI-106/4**	Arkuszy