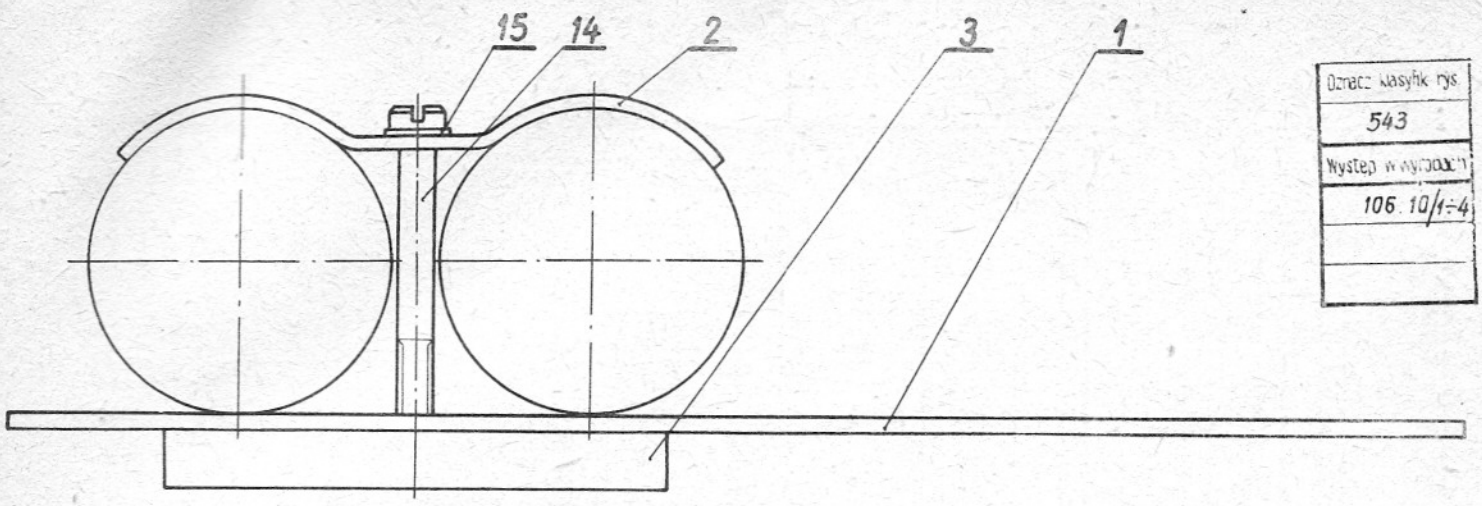



| Oznacz. klasyfik. rys. |
|---|
| 543 |
| Występ. w wyrobach |
| 106.10/1÷4 |
| |
| |

UWAGI: 1. DRUT POZ. 19 KŁAŚĆ OD STRONY ELEMENTÓW.

(d)

2. KONDENSATORY POZ. 7 i 8 OWIJAĆ WG RYSUNKU PRESZPANEM POZ. 16 I CELLUXEM POZ. 21 TAK, ABY KONIEC TAŚMY CELLUX ZNAJDOWAŁ SIĘ POD UCHWYTEM POZ. 2
4. KONDENSATOR POZ. 6. OWINĄĆ PRESZPANEM POZ. 17 I CELLUXEM POZ. 21
5. KONTAKTY POZ. 4 WBIJAĆ OD STRONY ELEMENTÓW WG IT-67/T-07
6. NA WYPROWADZENIA KONDENSATORÓW POZ. 6,7,8 i DIÓD POZ. 12, 13 NACIĄGNĄĆ KOSZULKĘ POZ. 18.

(c) 7. OPORNIK POZ. 9 LUTOWAĆ W ODLEGŁOŚCI 12mm OD PŁYTKI

(c) 8. Wszystkie pokrycia galwaniczne zg z ZN-68/T18 029

| | Ilość szt. | Nazwa części (zespołu) | Nr normy lub rys. | Poz. | Materiał | Wykonawca | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 21 | TAŚMA CELLUX | | |
| | | | PN-64/H-69410 | 20 | SPOIWO 2K-LC-63 | | 34 PKT. LUT. |
| | | DRUT Φ 0,5 | ZN-56/MPM-04006 | 19 | D - Ag | | |
| | | KOSZULKA ELEKTROIZOL. Φ1 | RN-60/MPCh/1843 | 18 | SZKLANA NASYCONA B | | |
| | 1 | PRZEKŁADKA IZOLAC. = 43x110 | | 17 | PRESZPAN ≠ 0,1 | | b.r. |
| | 2 | PRZEKŁADKA IZOLAC = 30x165 | | 16 | PRESZPAN ≠ 0,1 | | b.r. |
| (c) (a) | 2 | PODKŁADKA 3,2 | PN-62/M-82007 | 15 | | Cd 12 Ch | |
| (c) | 2 | WKRĘT M3 x 30 | PN-60/M-82227 | 14 | | Cd 6 Ch | |
| (b) | 1 | $D_2$ DIODA | TWT-69/48 | 13 | BYAP60-100R lub DK-62 | | TEWA |
| | 1 | $D_1$ DIODA | TWT-66/22 | 12 | DZ-42 D 12 | | TEWA |
| | 1 | OPORNIK $R_3$ | WT-I-270-005 | 11 | MŁT-1-1,5kΩ-10 | | OMIG |
| | 1 | POTENCJOMETR $R_2$ | ZN-59/MPC-05009 | 10 | DL-101T-470Ω ± 10% - 0,5W OS 10P-3 | | TELPOD |
| | 1 | OPORNIK $R_1$ | RN-67/3287-05 | 9 | RDI 120-II B-120-10-21W-568 | | TORAL |
| | 1 | KONDENSATOR $C_4$ | KAT. 64r. | 8 | KEK - 500/25 | | ELWA |
| | 1 | KONDENSATOR $C_3$ | KAT. 64r. | 7 | KEK - 500/25 | | ELWA |
| | 1 | KONDENSATOR $C_2$ | KAT. 64r. | 6 | KEK - 100/50 | | ELWA |
| | 1 | KONDENSATOR $C_1$ | KAT. 64r. | 5 | KES - 100/15 | | ELWA |
| (c) | 15 | KONTAKT 2231-011-2 | | 4 | Ms | Ag 12 M | |
| | 1 | PŁYTKA MOCUJĄCA KONDENSATOR. | D.241.043/I | 3 | BK-1 | | |
| (c) | 1 | UCHWYT KONDENSATORÓW | D.228 005/I | 2 | Bl. ≠1-ZIT | Cd 24 Ch | |
| | 1 | PŁYTKA C ZASILACZA | C.240.053/I | 1 | LAMINAT 1,5 EPOLAN 5E | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 1 | | | | | | | | | | | | |
| b | 1 | | | | | | | | | | | | |
| c | 5 | | | | | | | | | | | | |
| d | 1 | 226/TK/75 | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Konstruował | |
| Rysował | |
| Sprawdził | |
| Kontr. konstr. | |
| Kontr. techn. | |
| Kontr. norm. | |
| Zatwierdził | |

ZESTAWIENIE PŁYTKI C ZASILACZA

| Wykonania | Podziałka | | |
|---|---|---|---|
| | 2:1 | RADMOR GDYNIA | 106.11.191 |